

检测报告

TEST REPORT

送检企业： 河南盾嘉供应链管理有限公司

样品名称： 钢板

检验类别： 委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC250422S458

第 1 页 共 3 页

委托单位 : 河南盾嘉供应链管理有限公司

委托单位地址 : 河南省郑州市金水区三全路9号一米阳光1709

样品名称 : 钢板

商标名称 : 盾禹嘉

规格型号 : /

样品数量 : 1PCS

制造厂商 : 河南凡达建材有限公司

制造商地址 : 河南省郑州市金水区三全路与园田路瀚宇天悦城3幢29层2926号

送检日期 : 2025年04月14日

检测依据 : GB/T 2518-2019

检验结论 : 测试结果均符合标准要求, 详见后页。

报告签发: 陈东阳

签发日期: 2025年04月22日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房



邦禾检测

检测报告



报告编号: HBC250422S458

第 2 页 共 3 页

测试结果:

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
原板	/	应采用冷轧、热轧或钢带	符合	合格
基板与涂层板	/	均可直接压成型为压型钢板使用, 化学成分与力学性能符合规定要求	符合	合格
屈服强度	MPa	≥ 195	260	合格
抗拉强度	Mpa	≥ 330	339	合格
断后伸长率	%	≥ 17	17.8	合格
耐中性盐雾实验	级	≥ 3	4	合格
紫外灯老化试验	级	应无起泡、开裂、粉化	符合	合格

技术
金专用章

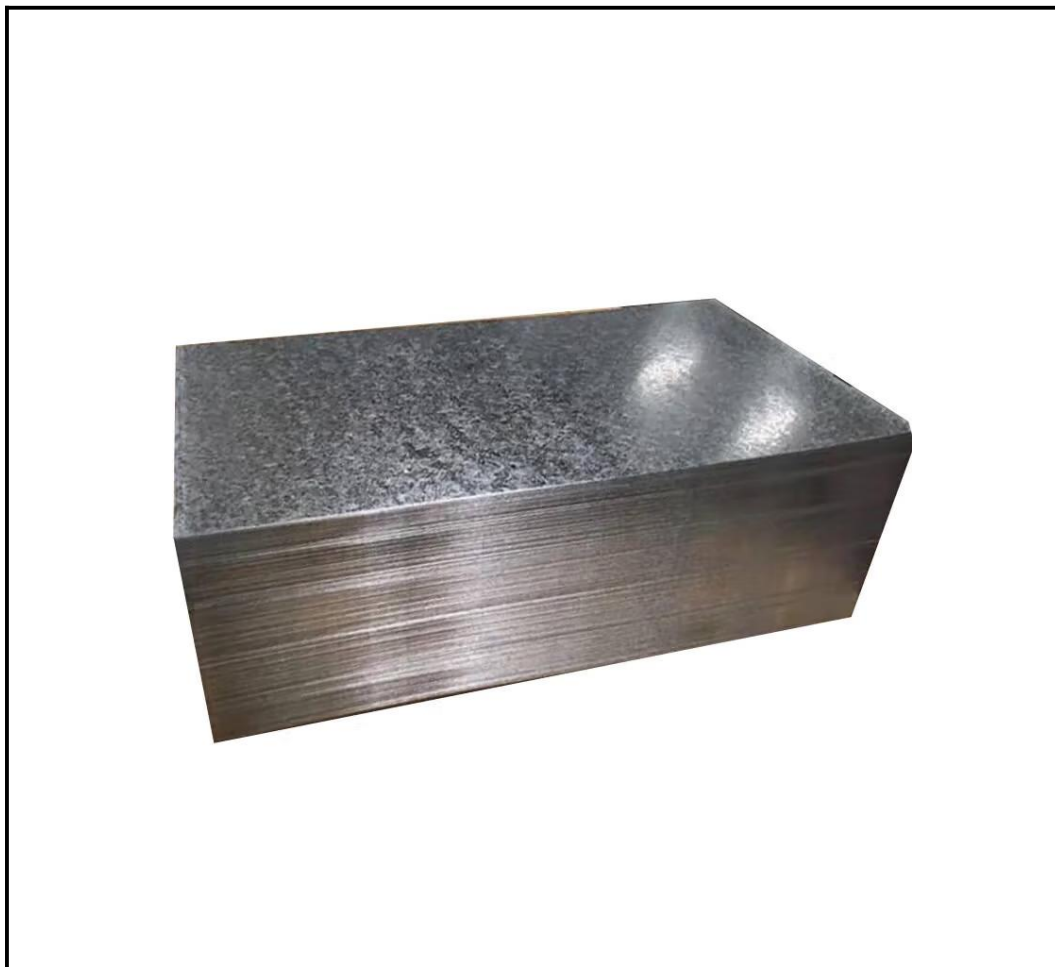
本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC250422S458

第 3 页 共 3 页

样品照片

邦禾检测有限公司
Jm1

报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房