

# 邦禾检测



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L4065

## 检测报告

TEST REPORT

送检企业： 河南熙鼎建设实业发展有限公司

样品名称： 镀锌角铁

检验类别： 委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

# 邦禾检测 检测报告



报告编号: HBC260402S260

第 1 页 共 3 页

委托单位 : 河南熙鼎建设实业发展有限公司  
委托单位地址 : 郑州经济技术开发区航海东路1058号三楼308室  
样品名称 : 镀锌角铁  
商标名称 : 京征  
规格型号 : /  
样品数量 : 1PCS  
制造厂商 : /  
制造商地址 : /  
送检日期 : 2026年03月27日

检测依据 : GB/T 2518-2019

检验结论 : 测试结果均符合标准要求, 详见后页。

报告签发: 陈东阳

签发日期: 2026年04月02日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房



报告编号: HBC260402S260

第 2 页 共 3 页

### 测试结果:

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
基板与涂层板	/	均可直接压成型为压型钢板使用, 化学成分与力学性能符合规定要求	符合	合格
屈服强度	MPa	$\geq 195$	210	合格
抗拉强度	Mpa	$\geq 330$	360	合格
断后伸长率	%	$\geq 17$	17.2	合格
耐中性盐雾实验	级	$\geq 3$	3	合格




本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC260402S260

第 3 页 共 3 页

样品照片

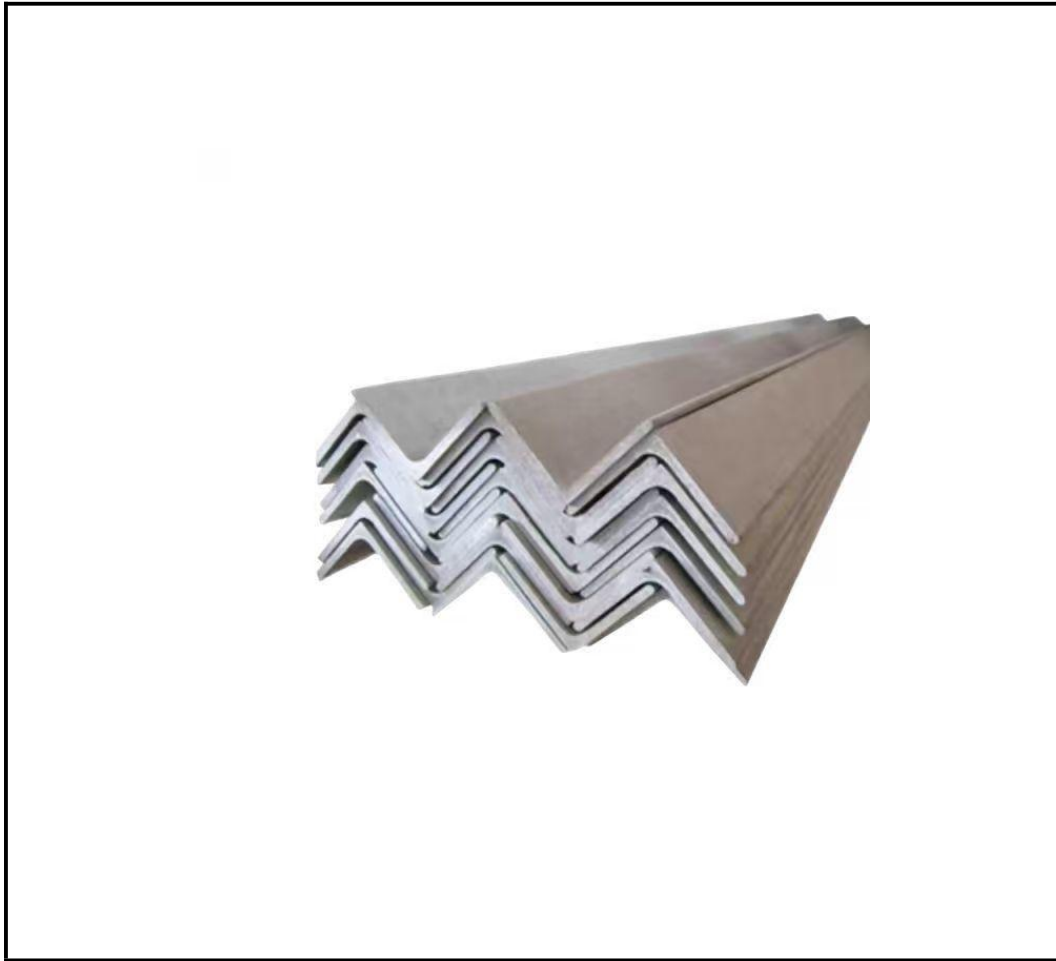

有限公司  
Juni

报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房